



242712340903

有效期至2030年04月18日

副本

监测报告

陕华监（噪）字（2025）第0166号

项目名称：噪声委托监测

委托单位：陕西渭河发电有限公司



陕西华杨科正检测技术有限公司

2025年7月17日

检验检测专用章

6101990499658

监测报告

报告编号: 陕华监(噪)字(2025)第0166号


第 1 页 共 2 页

监测内容	厂界噪声：昼、夜间各监测 1 次/天，监测 1 天。						
项目地址	陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办肖家村			联 系 人		张 工	
监测规范	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008						
评价标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008						
监测点位	本次监测在企业厂界设 4 个监测点位，即 1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界），详见监测点位示意图。						
监测人员	朱 鹏 宗悦超			监测日期		2025 年 7 月 11 日~12 日	
监测仪器	仪器型号	AWA5688		校准仪器	仪器型号	AWA6022A	
	仪器编号	HY053			仪器编号	HY116	
	有效日期	2025.8.12			有效日期	2025.12.2	
现场监测 气象条件	昼间	晴，风速 1.3m/s。	仪器校准 (94.0dB(A))	昼间	测量前	93.7dB(A)	
					测量后	93.8dB(A)	
	夜间	晴，风速 1.4m/s。		夜间	测量前	93.7dB(A)	
					测量后	93.7dB(A)	
监测结果（dB（A））							
结果 类别	点位	1# (东厂界)	2# (南厂界)	3# (西厂界)	4# (北厂界)	标准 限值	评价
昼间 (15:40~17:00)		56.6	55.3	55.3	57.4	65	合格
夜间 (次日 00:00~01:00)		50.1	49.4	52.7	53.1	55	合格
结 论	监测期间，1#（东厂界）、2#（南厂界）、3#（西厂界）、4#（北厂界）昼、夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中 3 类区标准限值要求。						
备 注	监测期间，企业正常生产。						

监测报告

报告编号：陕华监（噪）字（2025）第 0166 号

第 2 页 共 2 页

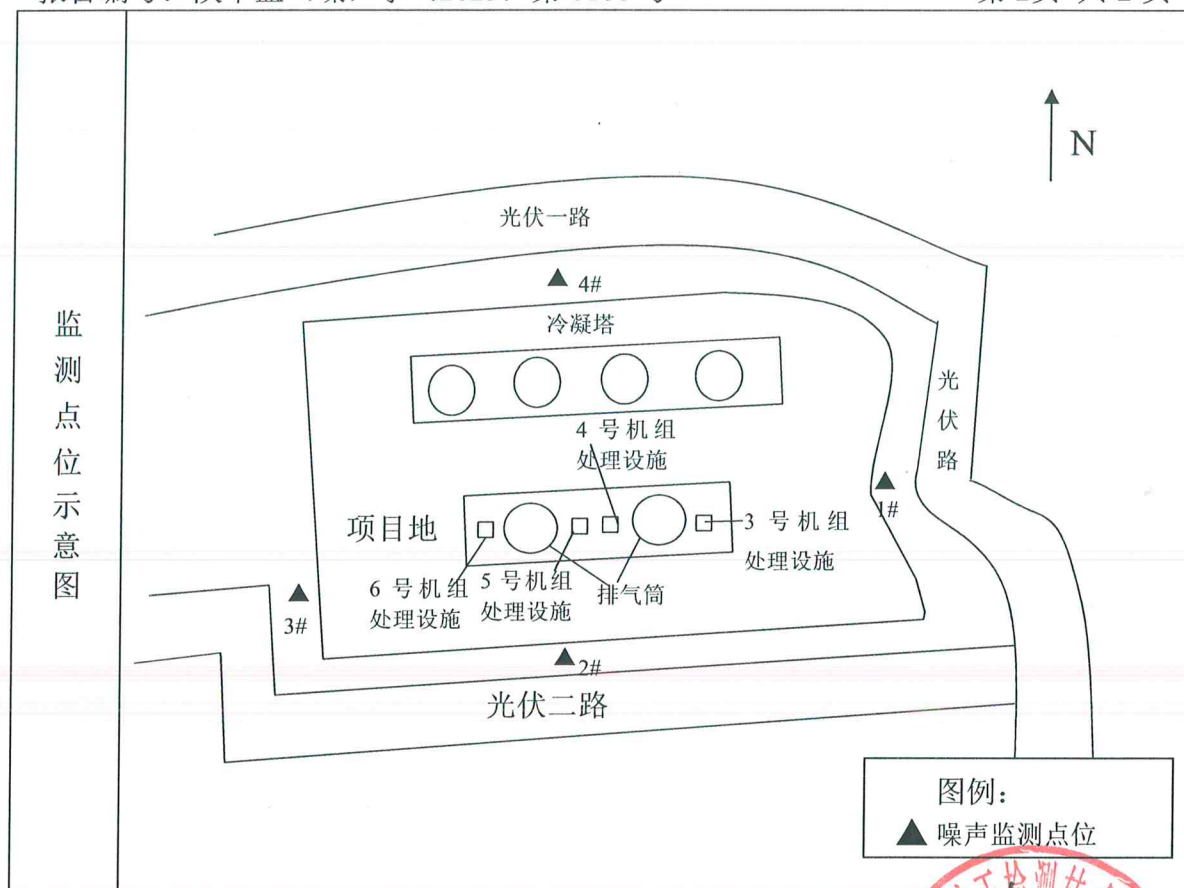

编写：白岗

复核：崔文平

审核：[Signature]

签发：[Signature]
2025年7月17日
检验检测专用章
6101990499658

2025年7月7日

2025年7月17日

2025年7月7日

附现场监测照片:

